


6. ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ УЗЛА ИЗМЕРЕНИЙ ОБЪЕМНОГО РАСХОДА И ОБЪЕМА ПРИРОДНОГО ГАЗА

Организация - потребитель газа	Централизованная религиозная организация ортодоксального иудаизма «Федерация еврейских общин России»
Адрес предприятия (юридический)	д. Жуковка, Одинцовского района, Московской области
Объект газопотребления	Блочная котельная ТБГК-1,1МВт
Адрес объекта (фактический)	д. Жуковка, Одинцовского района, Московской области
Филиал ГУП МО "Мособлгаз"	"Одинцовомергаз"

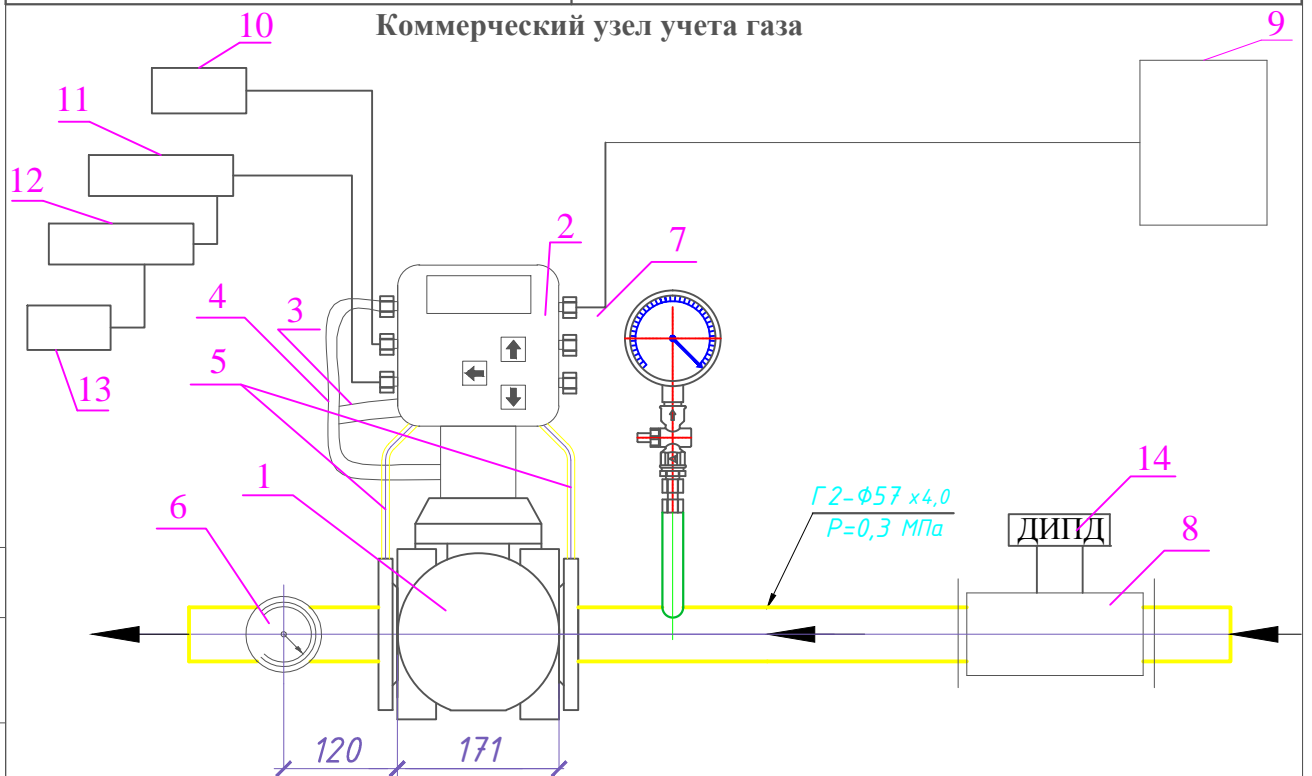

№	Позиция	Наименование и тип СИ	Технические характеристики
1	Счетчик газа	RVG G40	2,0 - 65,0 м ³ /час
2	Корректор	ЕК-270	0 - 10000 м ³ /час
3	Датчик давления	в составе корректора	1,0 - 5,0 бар
4	Датчик температуры	в составе корректора	-20...+60 град. С
5	Датчик перепада давления	в составе корректора	1,6 кПа
6	Контрольный ДД		-40...+60 град. С
7	Контрольный ДТ		0...0,6 МПа
8	Фильтр газовый фланцевый	FF400000	со степенью фильтрации 50мкм, DN40, P _{max} =0,6 МПа
9	Шкаф телеметрии	АКСОН XL	
10	Блок питания корректора	БП	
11	Ноутбук		
12	Принтер	Epson LX-300+II LPT USB	
13	Адаптер для принтера		
14	Индикатор перепада давления	КИТ-MDR DPG 1,5(для газового фильтра FF)	

Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись Дата

Пояснительная записка

Лист